


An aerial photograph of an industrial zone, likely a port area, showing a large body of water on the right and a grid of industrial plots on the left. A yellow rectangular box is overlaid on the center of the image, containing the title text in blue. The background image shows a mix of greenery, industrial structures, and a waterfront area.

# 南港工业区能源配套工程 建设进展及收费标准

# 一、建设进展——供水

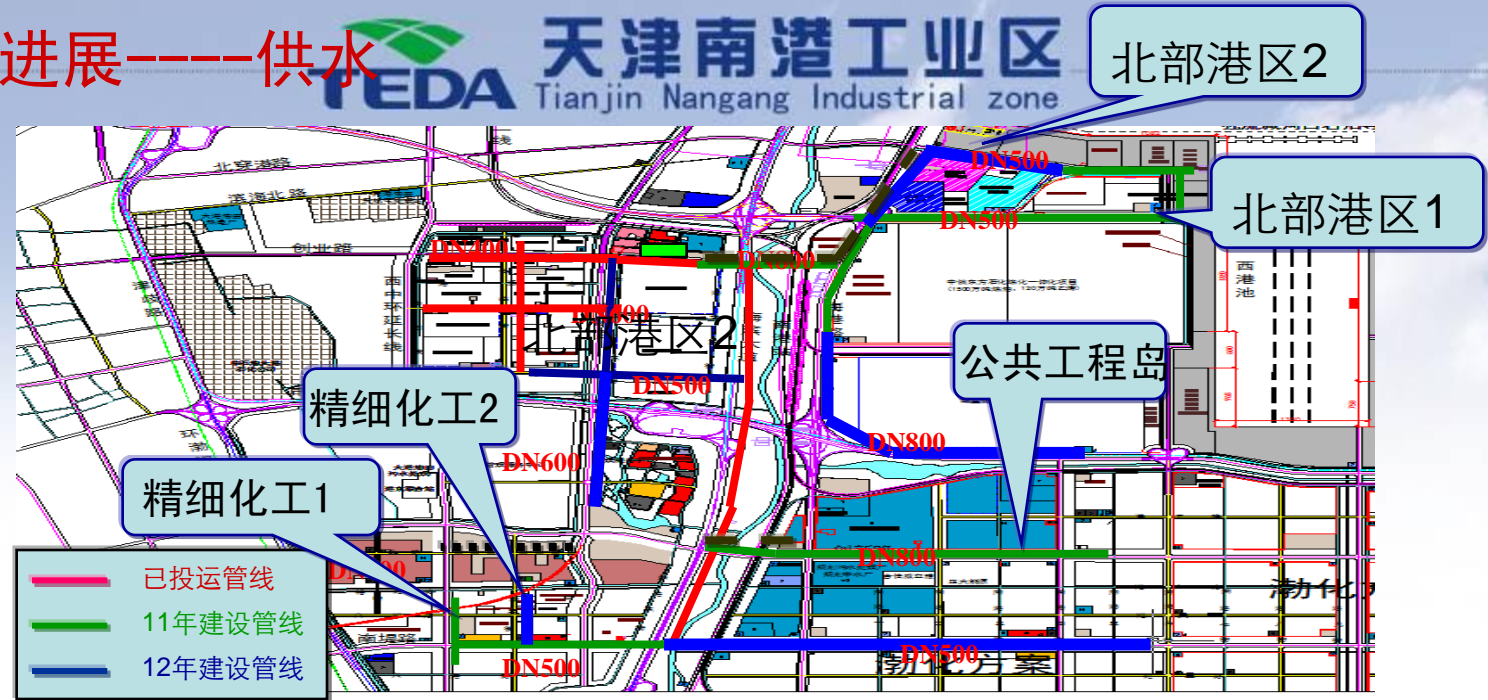

北部港区：2012年4月份完成一期工程，2012年12月份完成二期工程。

临时供水管线2011年8月份投入运行。

精细化工区：一期工程2012年3月份完成，二期部分2012年12月份完成，

临时供水管线2010年10月份投入运行。


公用工程岛：创新路供水项目2012年3月份建设完成。

临时供水管线2011年9月份投入运行。

供水能力：目前已具备50000吨/天供水能力。




# 一、建设进展——供热

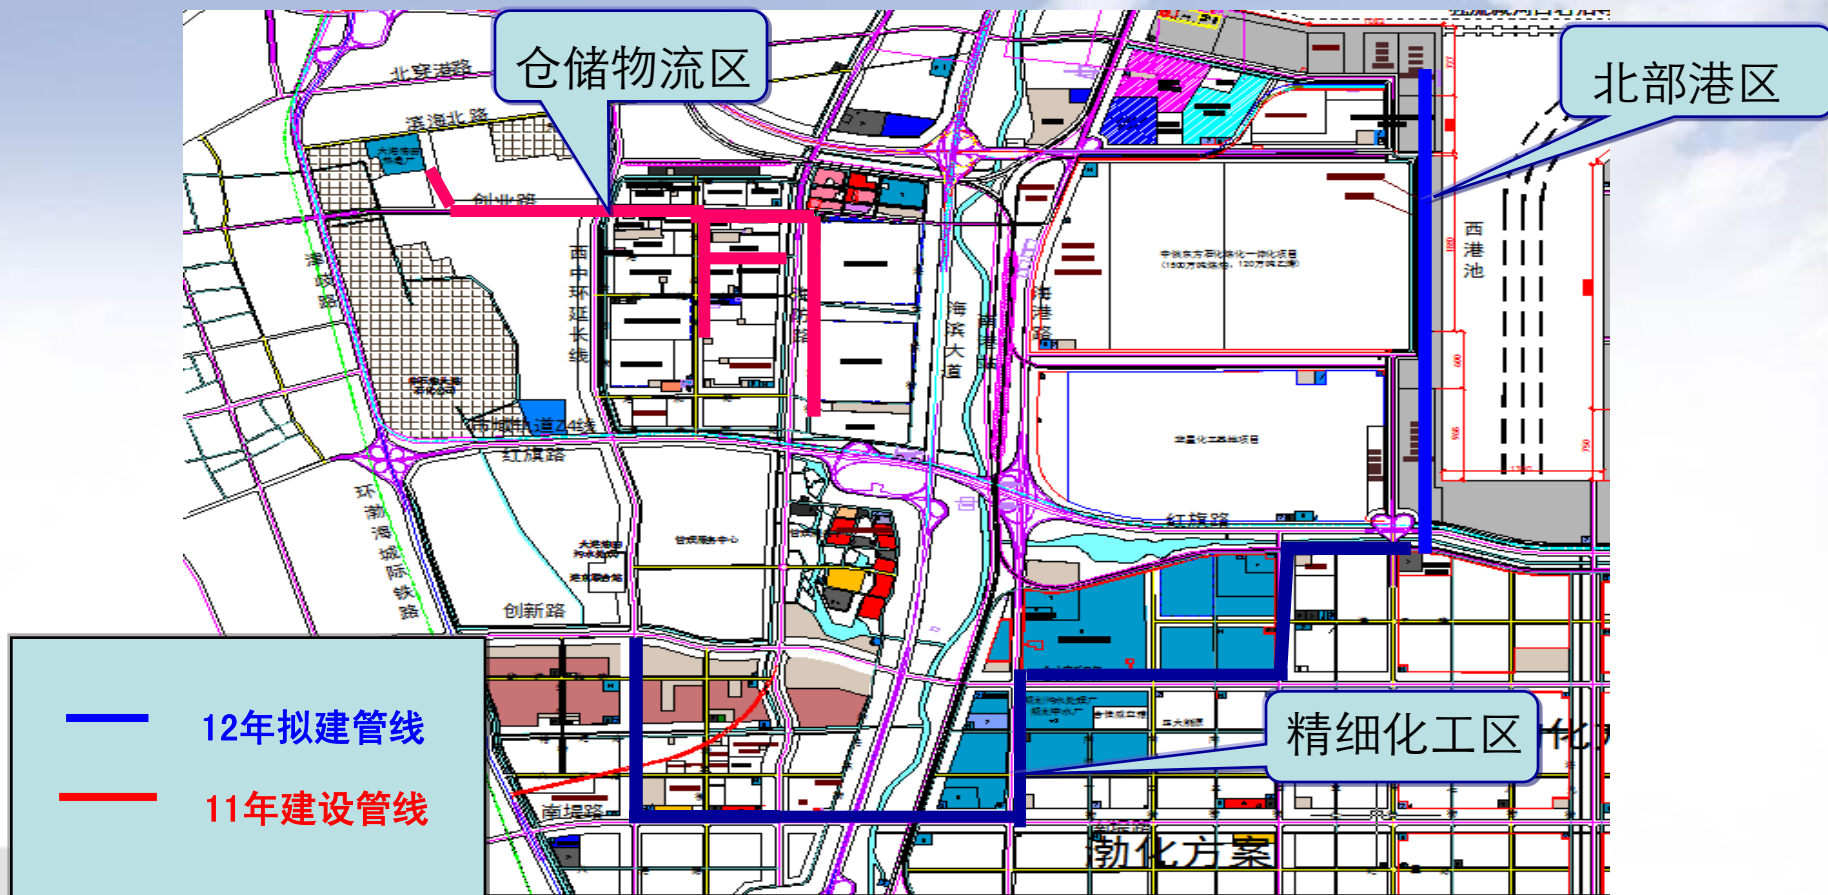


- 1、仓储物流区供热管线2012年6月份建设完成。
- 2、北部港区及精细化工区供热管线2013年06月份建设完成
- 3、临时供热：3台6.25吨/小时锅炉，保证临时供热。

# 一、建设进展——燃气

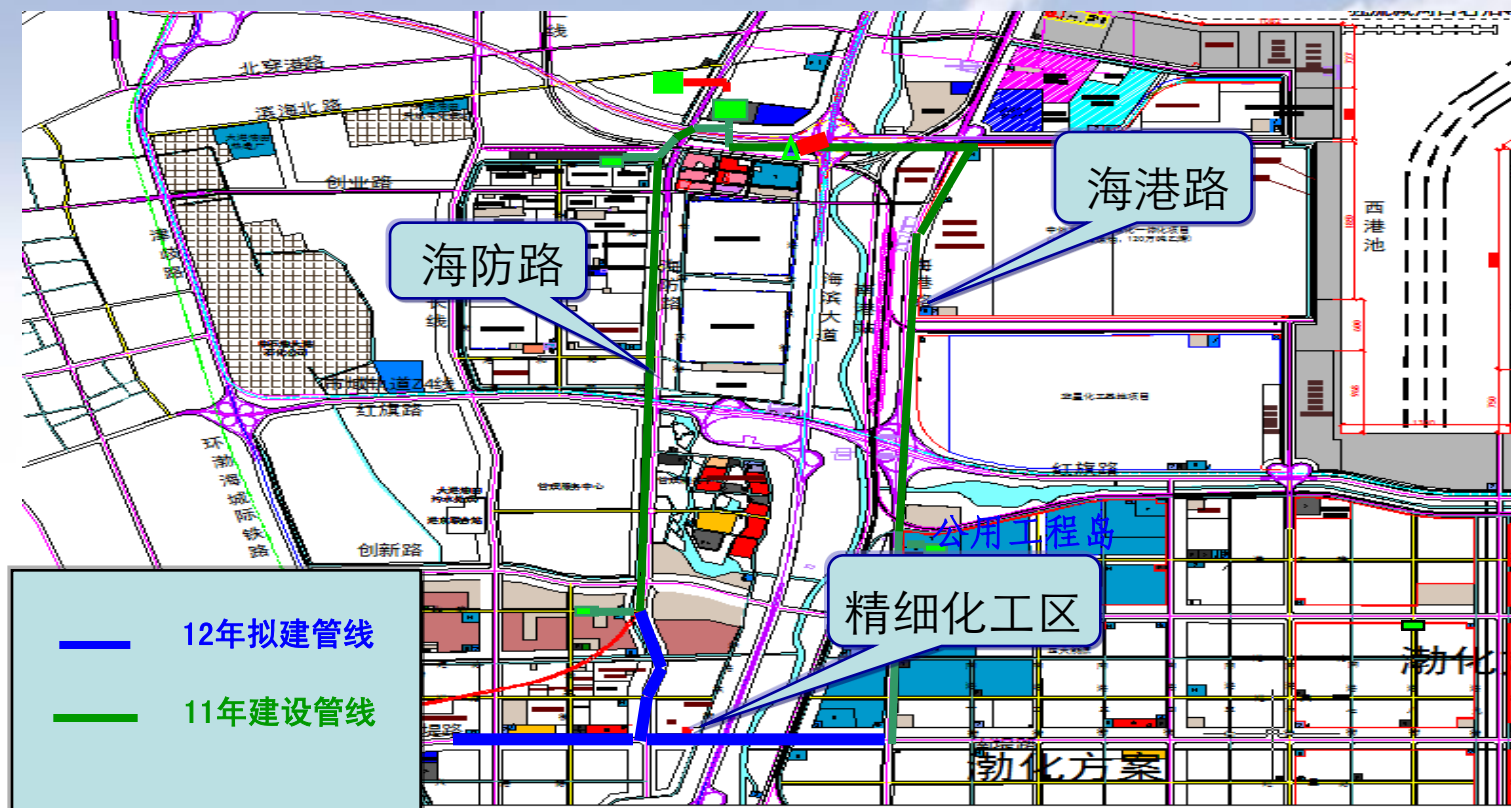

- 1、仓储物流区燃气管线已投用。
- 2、海防路、海港路燃气管线2012年8月份建设完成。
- 3、精细化工区燃气管线2012年12月份建设完成。
- 4、供气能力目前已达到20万立/天。

# 一、建设进展——公共管廊

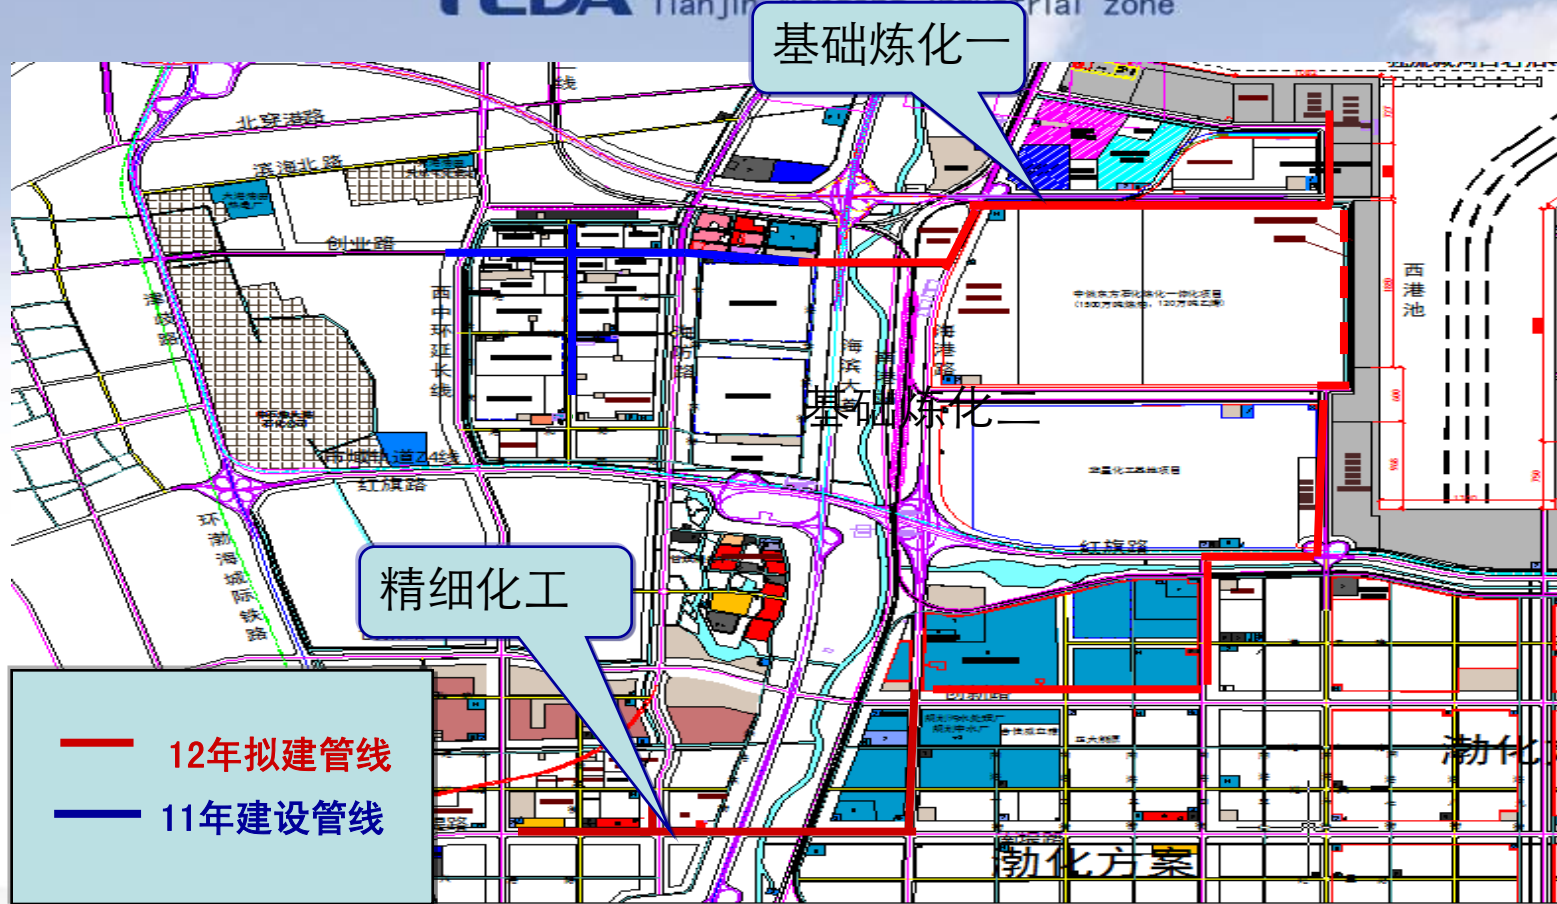

- 1、仓储物流区公共管廊2012年8月份建设完成。
- 2、基础炼化组团一公共管廊2012年12月份建设完成。
- 3、精细化工区公共管廊2012年12月份建设完成。

## 二、公用工程能源收费及配套标准

	收费标准	配套标准
自 来 水	7.85元/吨。	供水管线配套到企业红线内1米，水表及水表井的费用由企业承担并由南港水务公司负责建设。供水压力到达企业红线 $>0.2\text{MPa}$ 。
蒸 汽	1.0MPa及以下218元/吨， 3.5MPa蒸汽为251元/吨。	蒸汽管线配套到企业红线内1米，蒸汽计量间的费用由企业出资并建设，计量仪表由企业出资、南港能源公司负责建设。



## 二、公用工程能源收费及配套标准

	收费标准	配套标准
公共管廊	465元/平方米/年。	管廊配套到企业红线外1米，管廊相关配套建设费用由开发公司出资，管廊上管线由企业出资建设。
天然气	2.75-3.15元/立方米。	燃气管线配套到企业红线，天然气计量设施的费用由企业承担并由南港燃气公司负责建设





携手共进  
同铸南港辉煌